


Entlüftungsanschluss im Schacht (Art.-Nr. 80101, 80102)

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und weitere Beschreibung in den zugehörigen EBAs.

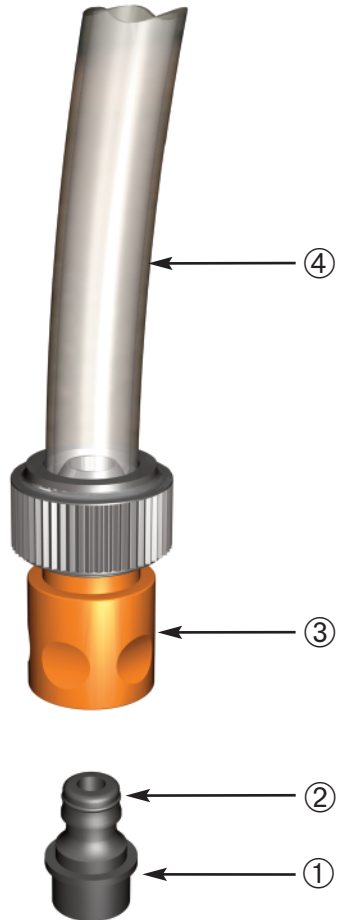

Um die Funktion der Anlage in allen Einsatzfällen zu gewährleisten, ist die Entlüftungsleitung über die Rückstauenebene zu führen.

Teileübersicht:

Pos.	Benennung
1	Dichtung
2	Schlauchanschluss 1/2"
3	Schnellkupplung
4	Schlauch – 5 m

Montage:

- 1/2"-Schlauchanschluss inklusive Dichtung in Zulaufdeckel einschrauben
- Schnellkupplung mit 5m-Schlauch verschrauben
- Schlauch über die Rückstauenebene knickfrei verlegen, z.B. über Kabelleerrohr DN 100 und Kessel-Spreizringschelle (Art.-Nr.: 860123)
- Schlauch mit Schnellkupplung an Schlauchanschluss anschließen