


Fettscheider

Technikschacht mit Probenahme

gebäudesseitige Einrichtungen über Rückstauene

Hinweis:
Alle Anschlussleitungen von mehr als 5 m Länge sind gesondert zu entlüften.
Ist die Zulaufleitung länger als 10 m und keine gesondert entlüftete Anschlussleitung vorhanden, so ist die Zulaufleitung in Abscheidernähe mit einer zusätzlichen Lüftungsleitung zu versehen.

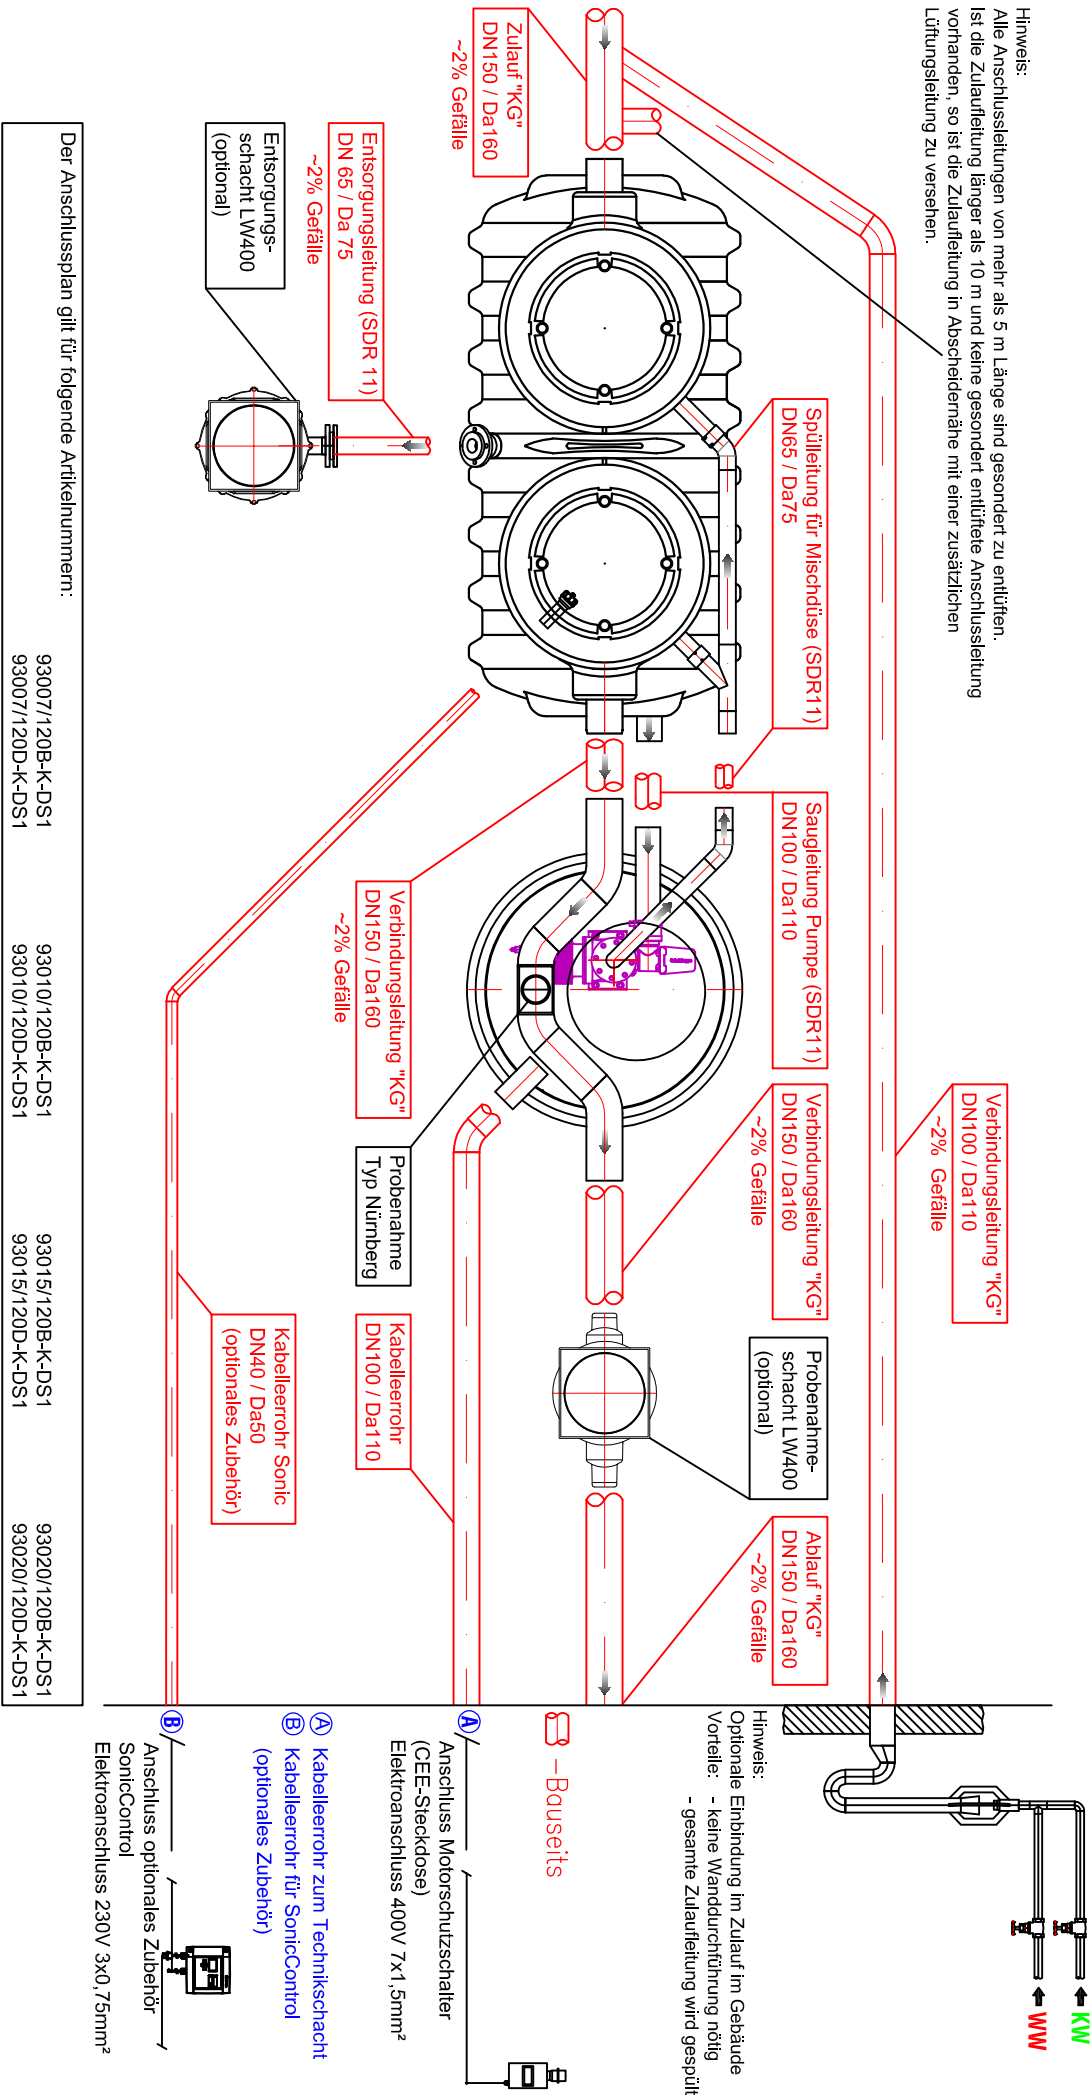

Anschlussplan Fettscheider > NS7 Typ D+S mit Technikschacht

Firma:

Kessel AG
Behnhöfer, 31 85101 Leinling
Tel.:08456/27-100
Fax:08456/27-360

Objekt-Nr.:
Zeichnungen: S-Artikel
Z.-Nr.

Inhalt:

Art.-Nr.: 016-066
Beiblatt zu 010-224_SON FA DS NS7-20

Freigabe:

Datum:

Unterschrift:

Maßstab:

Datum	Name
beord. 19.11.2019	J. Nuck
gepr.	