



016-334

**KESSEL****DE: Aktivkohlefilter DN 70 (Art.-Nr. 22202)**

Geeignet für Ecolift L Art.-Nr. 22000, 22001, 22002, 22003, 22004, 22005, 22006, 22007

**Montage**

- Die vier Schrauben vom Blindstopfen herausschrauben und den Entlüftungsstutzen DN 70 entfernen ① .
- Der Aktivkohlefilter zusammenbauen und einsetzen. Die Verriegelungshebel (2x) spannen ② .
- ① Auf den korrekten Sitz der Dichtung zwischen Zubehör und Grundkörper achten (Siehe Abb. 6: e)
- Den Aktivkohlefilter DN 70 mit den vier Schrauben befestigen ③ .

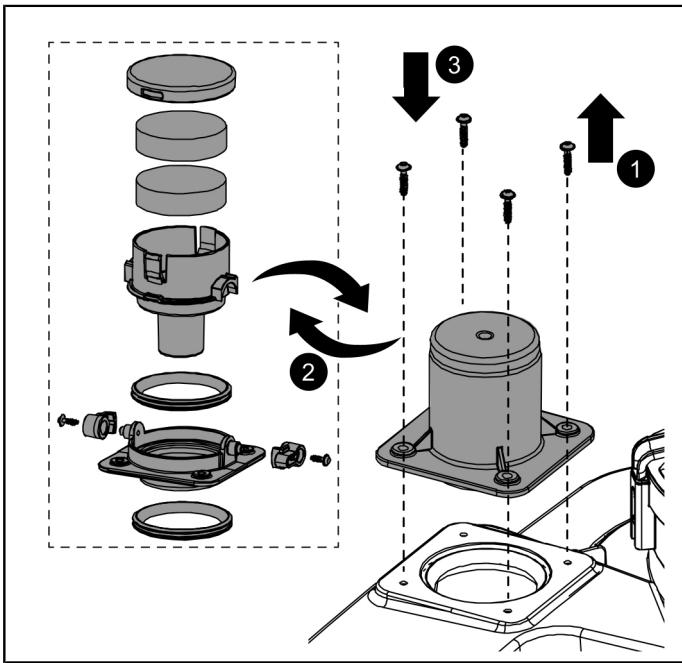


Abb. 1: Montage

**Wartung**

- Verriegelungshebel entspannen ① . Aktivkohlefiltergehäuse entnehmen ② .
- Auf jeder Seite die Verrastungen drücken ③ und Deckel abnehmen ④ .

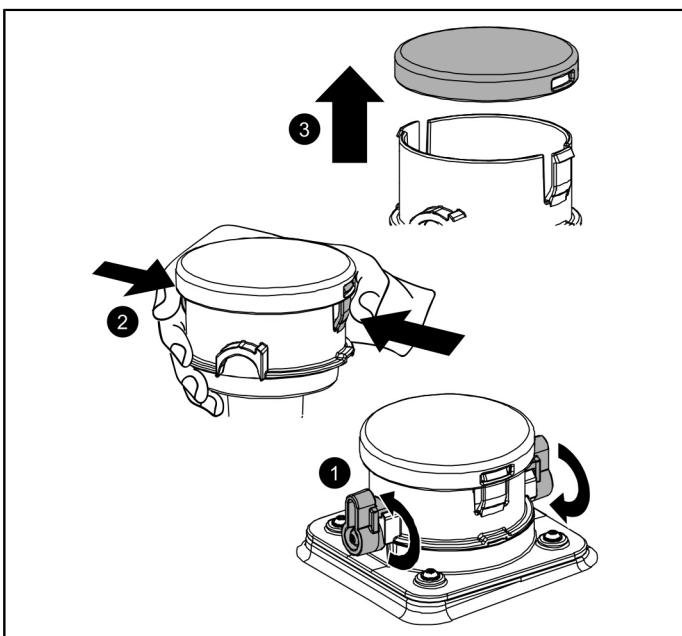


Abb. 2: a

- Alte Aktivkohlefilter entfernen und neuen einsetzen ① .
- Deckel einsetzen ② .

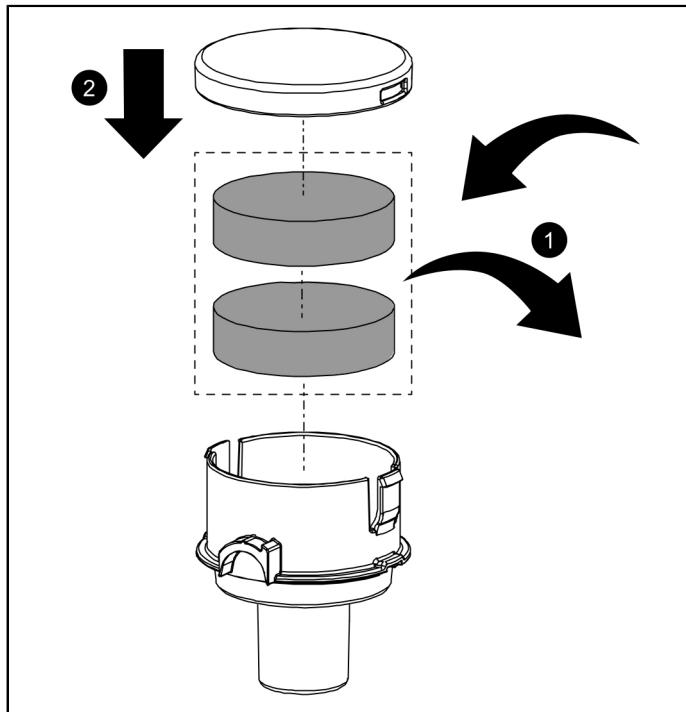


Abb. 3: b

- Kugelaufnahmegerähuse nach links drehen ① und herausziehen ② .
- Entlüftungsventildichtung und Kugel reinigen und von Schmutz befreien ③ .

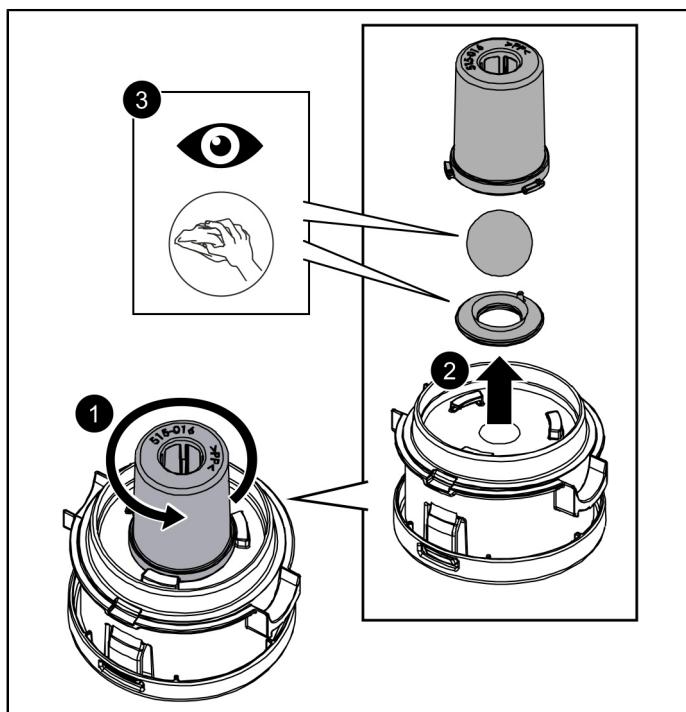


Abb. 4: c

- Kugel und Entlüftungsventildichtung zusammen bauen ④ .
- ① Auf korrekten Sitz der Dichtung achten.
- Kugelaufnahmegerähuse nach rechts drehen ⑤ .



016-334

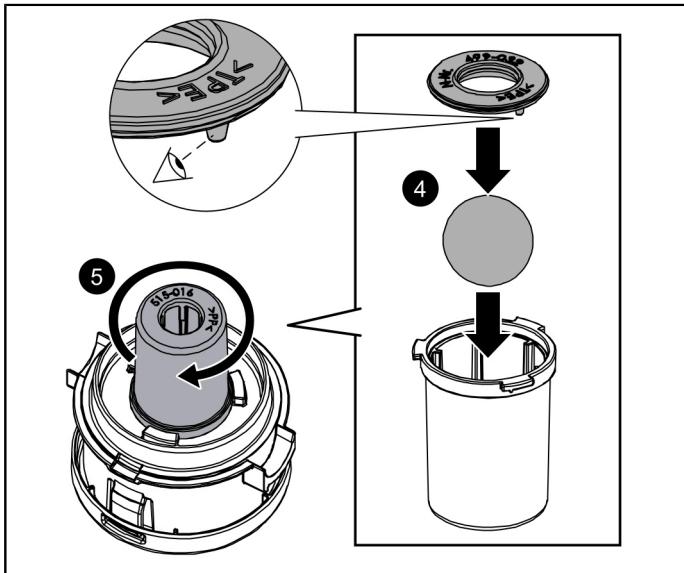


Abb. 5: d

- Dichtung einsetzen ① .
- ① Auf korrekten Sitz der Dichtung achten.
- Verriegelungshebel spannen ② .

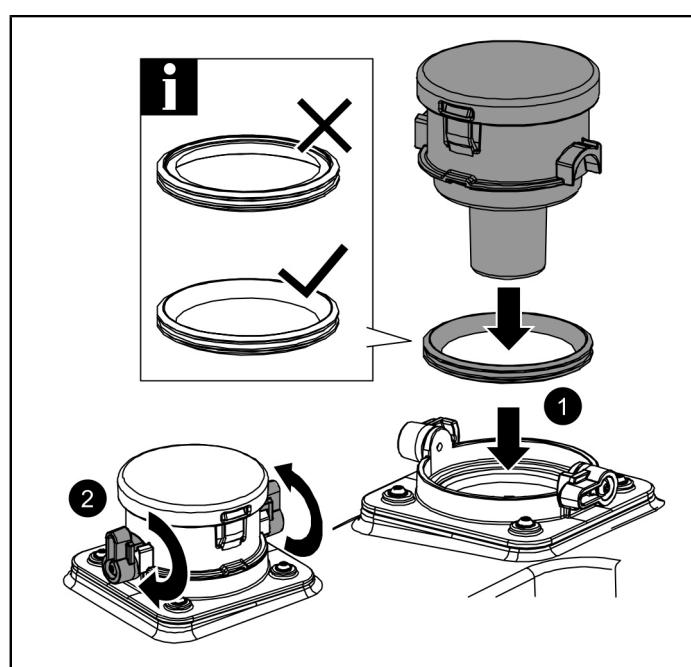


Abb. 6: e

- ① Getauscht wird der Aktivkohlefilter wenn er durchnässt ist und/oder Gerüche entstehen und mindestens einmal im Jahr.



016-334

**KESSEL****EN: Activated carbon filter OD 70 (art. no. 22202)**

Suitable for Ecolift L art. no. 22000, 22001, 22002, 22003, 22004, 22005, 22006, 22007

**Installation**

- Unscrew the four screws from the blind plug and remove the ventilation socket OD 70 ①.
- Assemble and insert the activated carbon filter. Tighten the locking levers (2x) ②.
- Info:** Make sure that the seal between the accessories and the drain body fits properly (see Fig 6 e).
- Use the four screws to fix the activated carbon filter OD 70 ③.

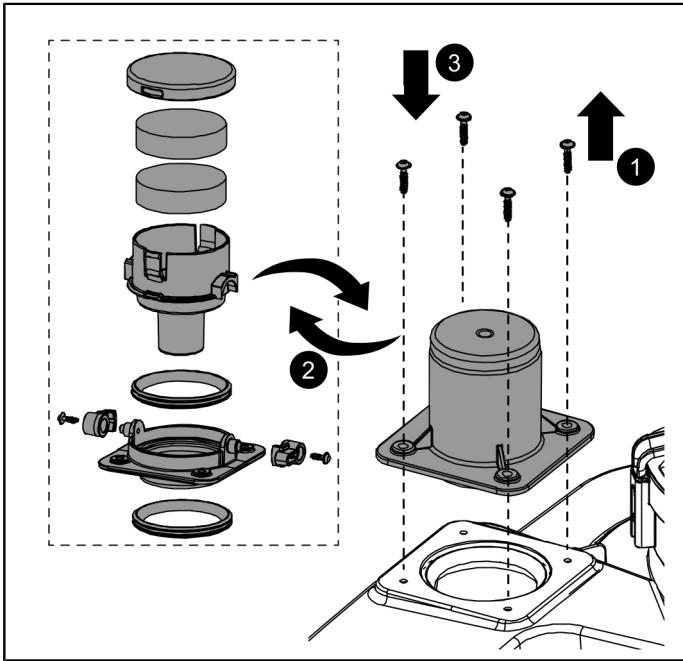


Fig. 1: Installation

**Maintenance**

- Unlock the locking lever ①.
- Remove the activated carbon filter housing ②.
- Press the latches on each side ③.
- Remove the cover ④.

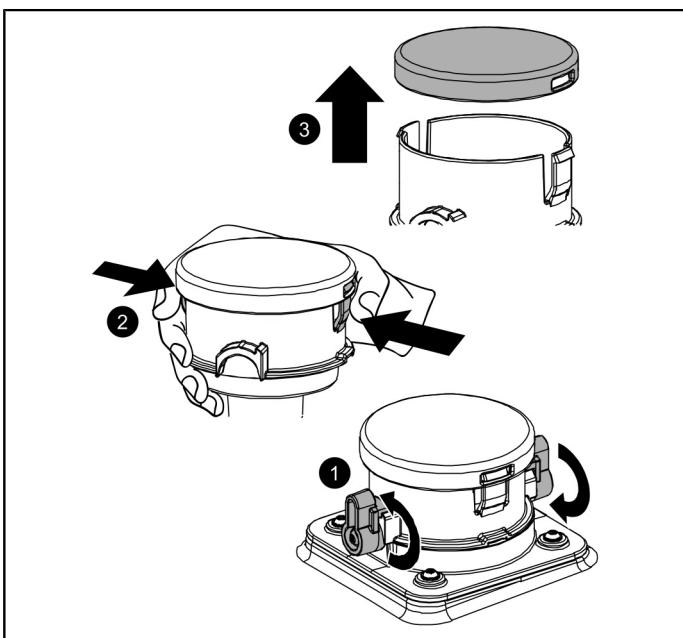


Fig. 2: a

- Remove the old activated carbon filter and insert a new one ①.
- Insert the cover ②.

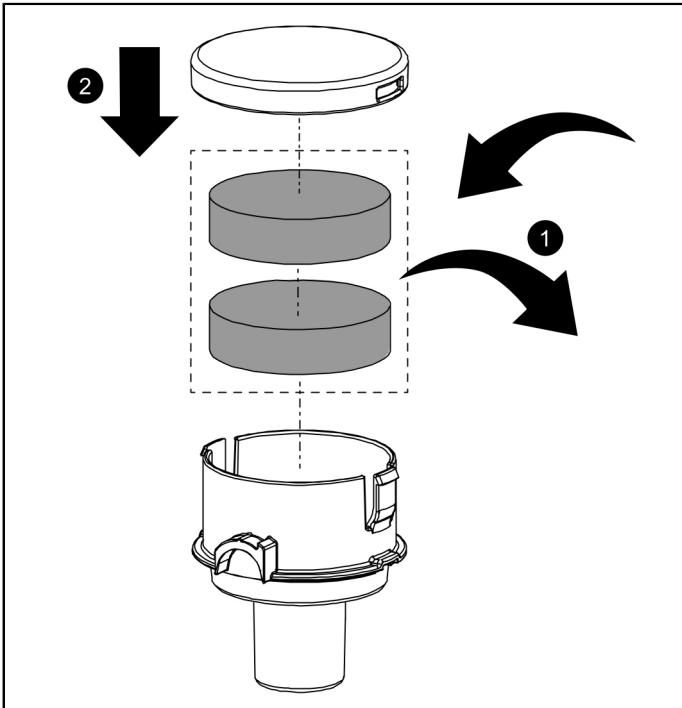


Fig. 3: b

- Turn the ball housing to the left ① and pull it out ②.
- Clean the vent valve seal and ball to remove dirt ③.

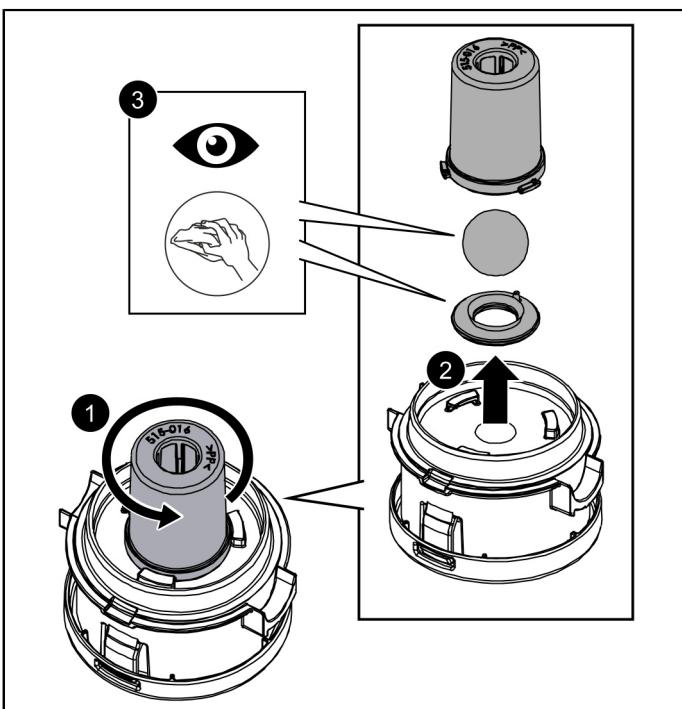


Fig. 4: c

- Assemble the ball and vent valve seal ④.
- Info:** Make sure the seal fits properly.
- Turn the ball housing clockwise ⑤.



016-334

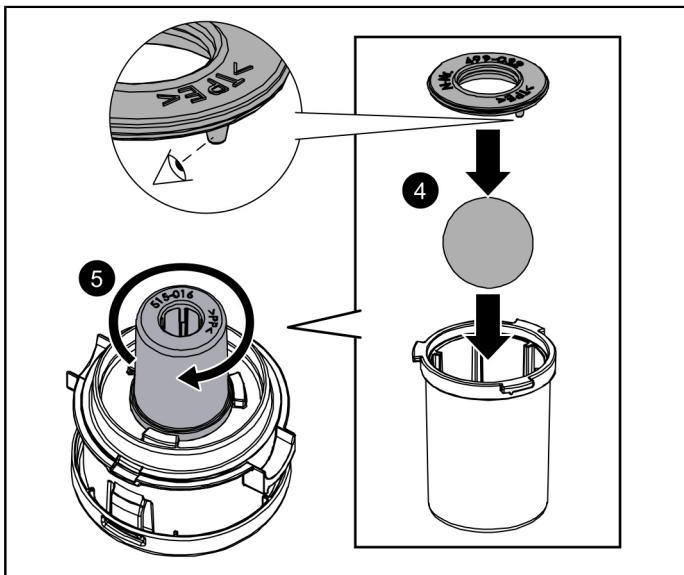
**KESSEL**

Fig. 5: d

- Insert the seal **1**.
- i** Make sure the seal fits properly.
- Close the locking lever **2**.

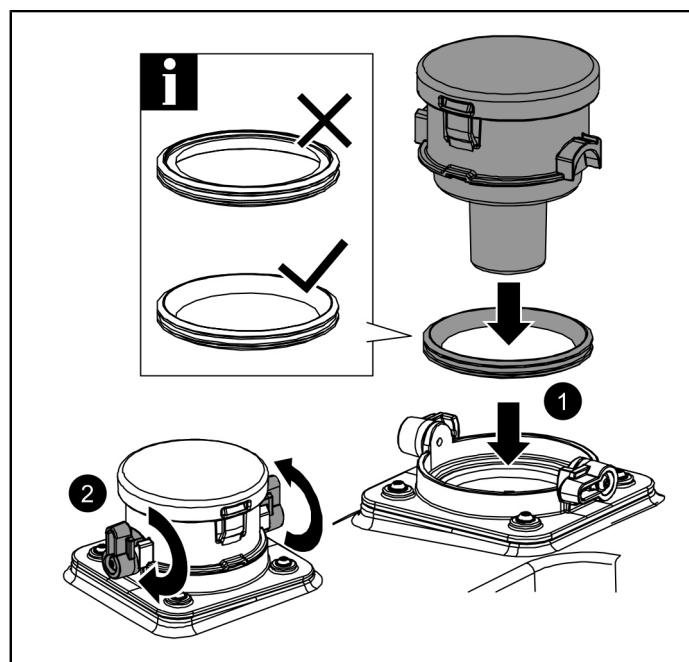


Fig. 6: e

- i** The activated carbon filter is replaced if it is soaking wet and/or odours occur and at least once a year.



016-334

**KESSEL****FR: Filtre à charbon actif DN 70 (réf. 22202)**

Convient pour Ecolift L réf. 22000, 22001, 22002, 22003, 22004, 22005, 22006, 22007

**Montage**

- Desserrer les quatre vis du couvercle et retirer le raccord de purge DN 70 ① .
- Assemblez et insérez le filtre à charbon actif. Serrez les leviers de verrouillage (2x) ② .
- (i)** Veillez au bon positionnement du joint entre l'accessoire et le corps de base (voir fig. 6 : e).
- Fixer le filtre à charbon actif DN 70 avec les quatre vis ③ .

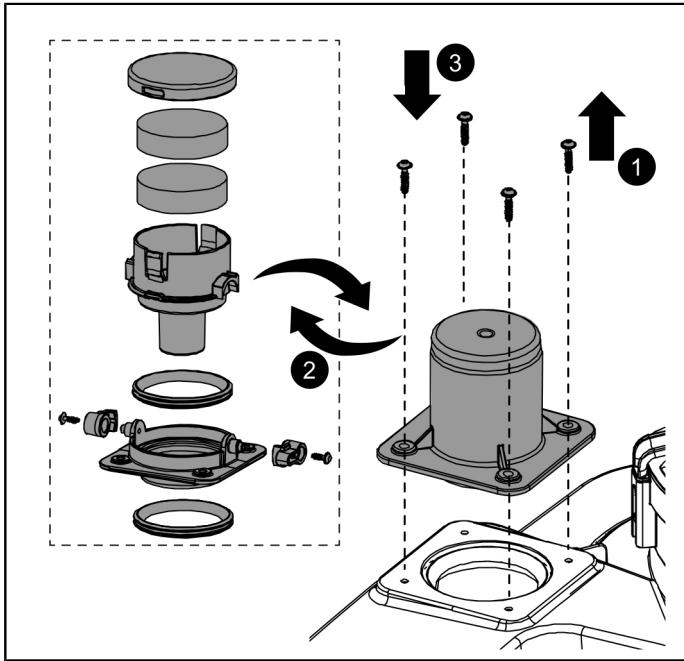


Fig. 1: Montage

**Maintenance**

- Desserrer le levier de verrouillage ① .
- Retirer le boîtier du filtre à charbon actif ② .
- Appuyer sur les encoches de chaque côté ③ .
- Enlever le couvercle ④ .

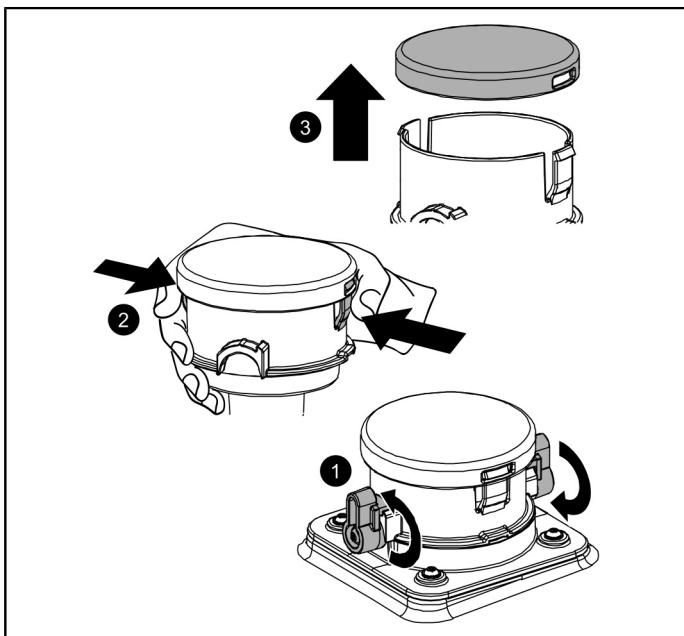


Fig. 2: a

- Retirer l'ancien filtre à charbon actif et en mettre un nouveau ① .
- Mettre le couvercle ② .

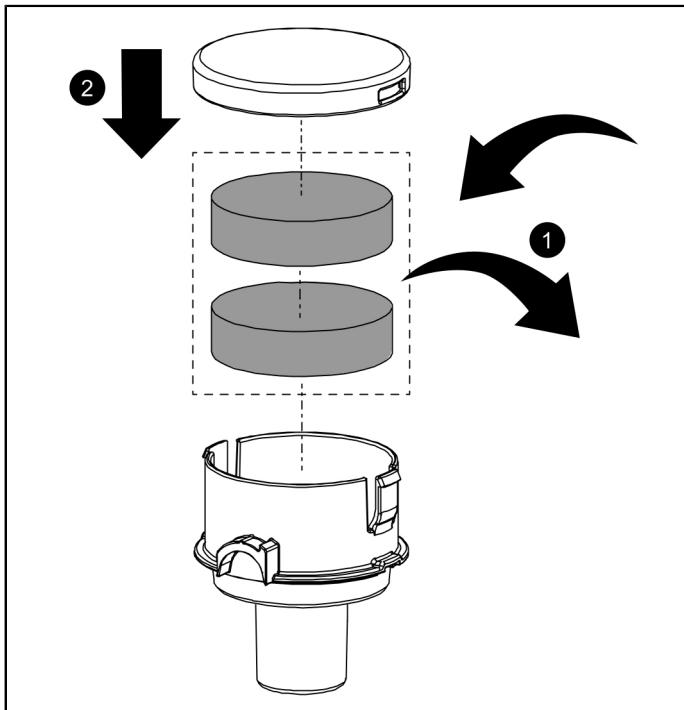


Fig. 3: b

- Tourner le boîtier avec le logement à bille vers la gauche ① et le retirer ② .
- Nettoyer le joint de la vanne d'aération et de ventilation ainsi que la bille et enlever la saleté ③ .

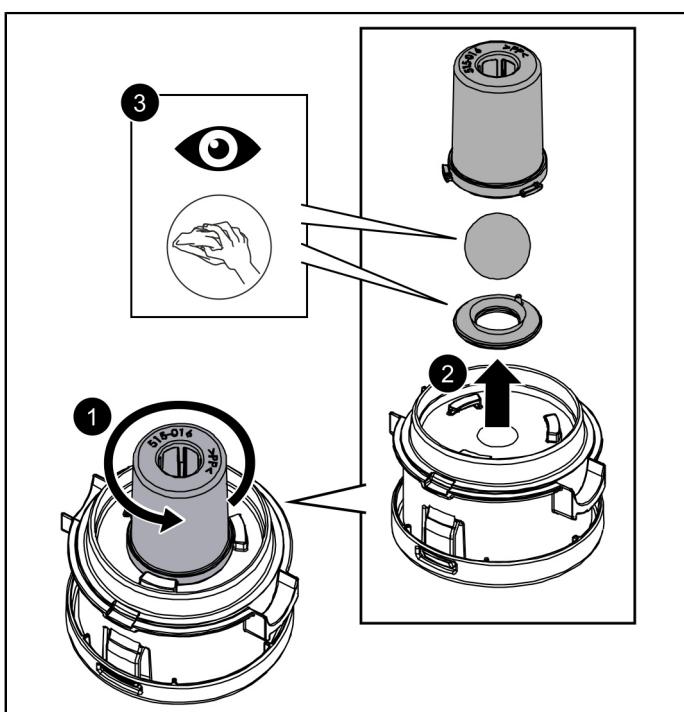


Fig. 4: c

- Assembler la bille et le joint de la vanne d'aération et de ventilation ④ .
- (i)** Veillez au bon positionnement du joint.
- Tourner le boîtier avec le logement à bille vers la droite ⑤ .



016-334

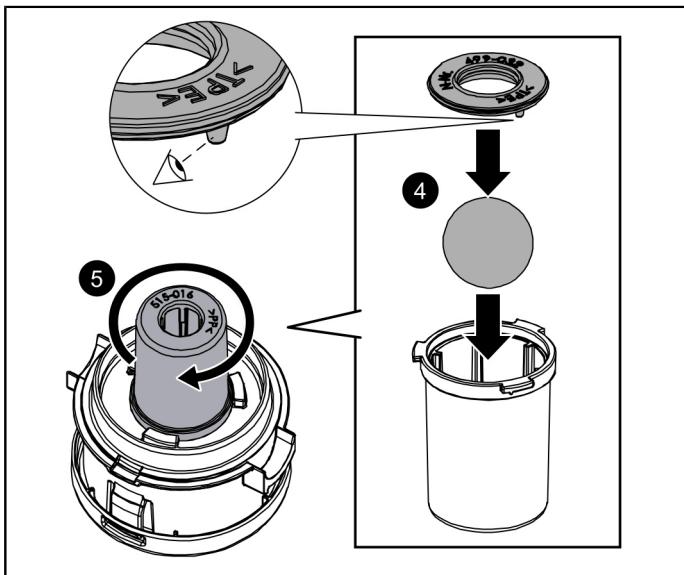


Fig. 5: d

- Insérer le joint **1**.
- i** Veillez au bon positionnement du joint.
- Serrer le levier de verrouillage **2**.

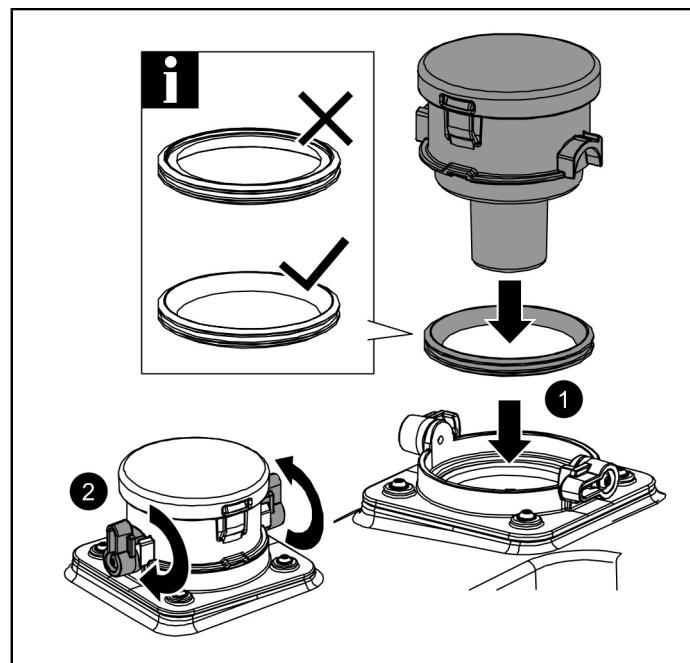


Fig. 6: e

- i** Le filtre à charbon actif doit être remplacé lorsqu'il est imprégné d'eau et/ou en présence d'odeurs, et au moins à chaque maintenance.



016-334

**KESSEL****IT: Filtro a carbone attivo DN 70 (codice articolo 22202)**

Adatto a Ecolift L cod.art. 22000, 22001, 22002, 22003, 22004, 22005, 22006, 22007

**Montaggio**

- Svitare le quattro viti dal tappo cieco e togliere il bocchettone di sfiato DN 70 ①.
- Montare e inserire il filtro a carbone attivo. Serrare le leve di bloccaggio (2x) ②.
- ① Prestare attenzione alla sede corretta della guarnizione tra l'accessorio e il corpo base (vedere la fig. 6: e).
- Fissare il filtro a carbone attivo DN 70 con le quattro viti ③.

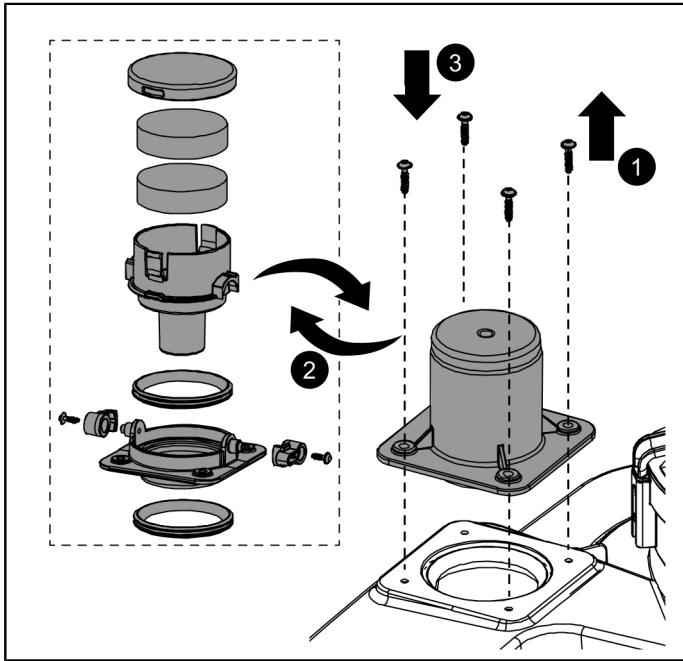


Fig. 1: Montaggio

**Manutenzione**

- Sbloccare la leva di bloccaggio ①.
- Togliere il filtro a carbone attivo ②.
- Spingere i bloccaggi su ogni lato ③.
- Rimuovere il coperchio ④.

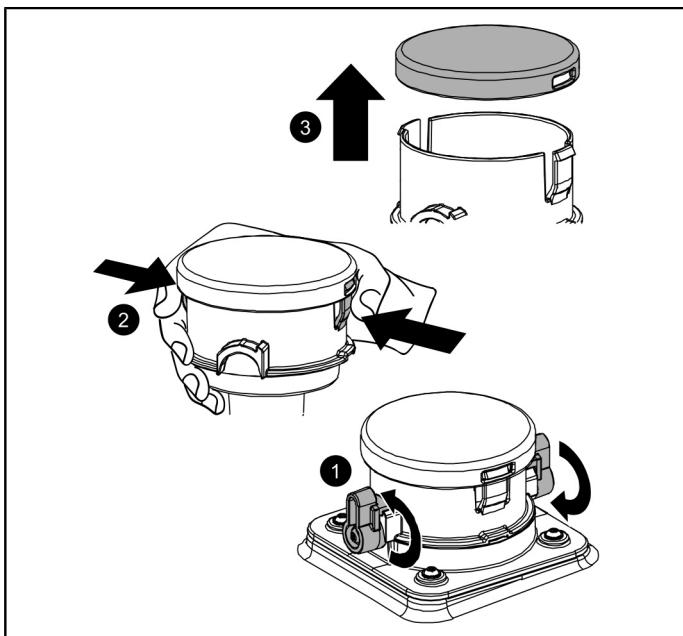


Fig. 2: a

- Togliere il vecchio filtro a carbone attivo e inserire un nuovo filtro ①.
- Posizionare il coperchio ②.

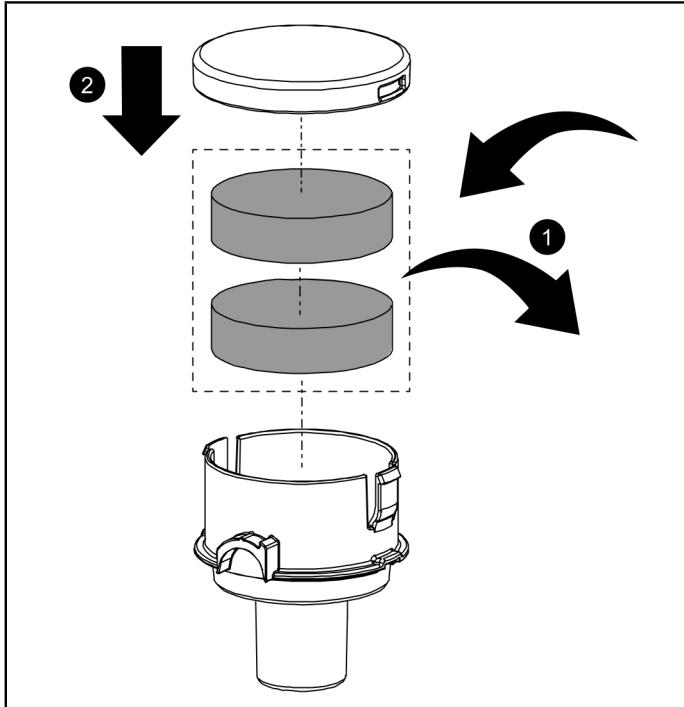


Fig. 3: b

- Ruotare verso sinistra l'alloggiamento della sfera ① e sfilare ②.
- Pulire la guarnizione della valvola di sfiato e la sfera ed eliminare lo sporco ③.

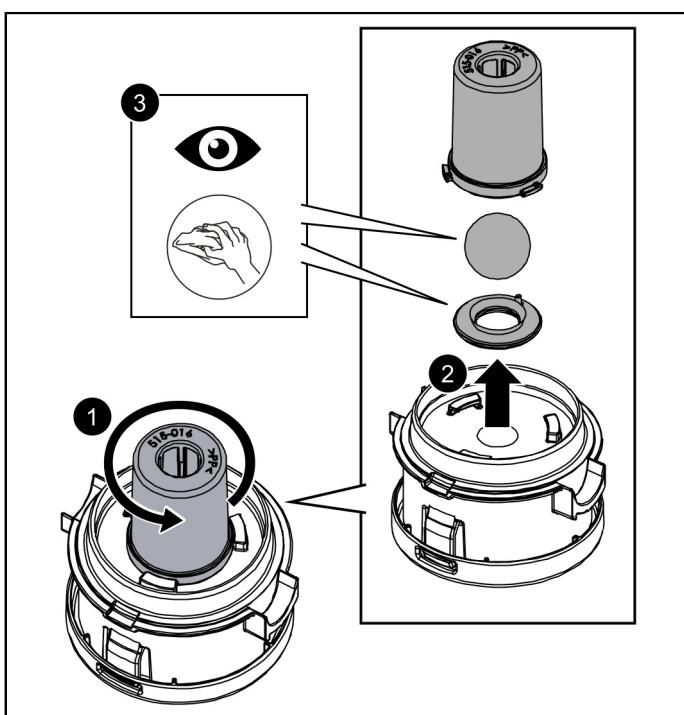


Fig. 4: c

- Assemblare la sfera e la guarnizione della valvola di sfiato ④.
- ① Prestare attenzione alla sede corretta della guarnizione.
- Ruotare verso destra l'alloggiamento della sfera ⑤.



016-334

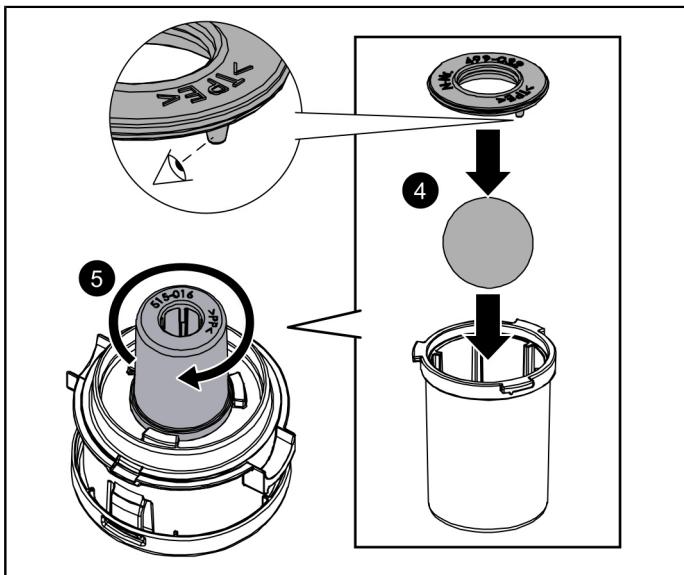


Fig. 5: d

- Posizionare la guarnizione **1**.
- i** Prestare attenzione alla sede corretta della guarnizione.
- Bloccare la leva di bloccaggio **2**.

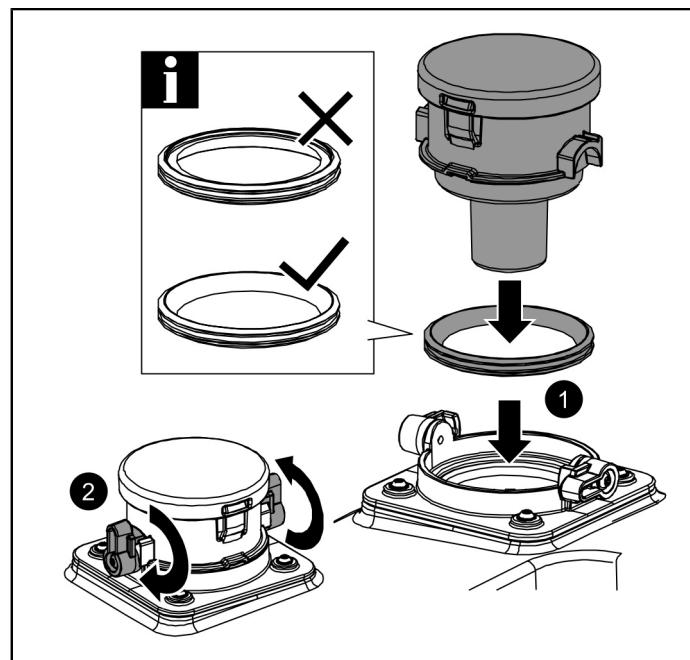


Fig. 6: e

- i** Il filtro a carbone attivo va sostituito quando è completamente bagnato e/o quando emana dei cattivi odori, in ogni caso almeno una volta all'anno.




016-334

**KESSEL****NL: Actiekoolfilter DN 70 (art.nr. 22202)**

Geschikt voor EcoLift L art.nr. 22000, 22001, 22002, 22003, 22004, 22005, 22006, 22007

**Montage**


- Draai de vier schroeven van de blindstop los en verwijder ze. Verwijder de aansluiting voor de be- en ontluuchting DN 70 ①.
- Monteer en plaats het actiekoolfilter. Draai de vergrendelingshendels (2x) vast ②.
- ① Let op dat de afdichting tussen de toebehoor en het basiselement goed zit (zie afbeelding 6: e).
- Bevestig het actiekoolfilter DN 70 met de vier schroeven ③.

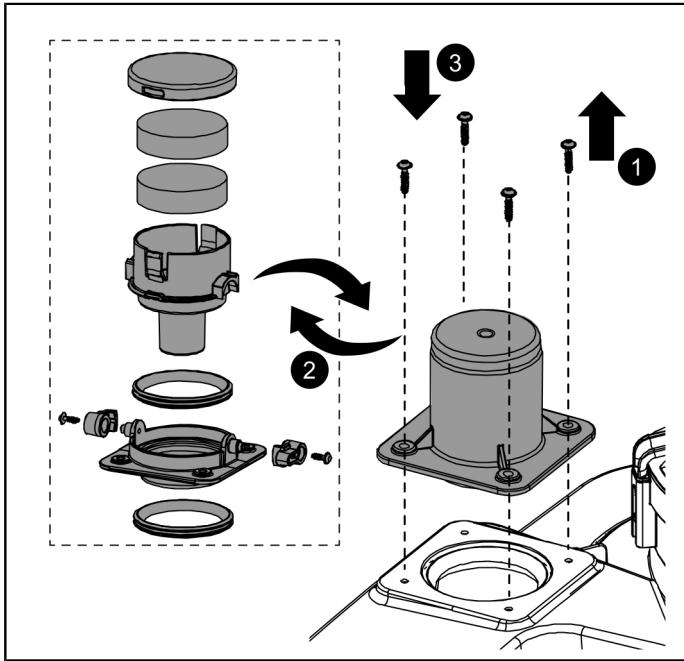

Afb. 1: Montage


**Onderhoud**

- Maak de vergrendelingshendel los ①.
- Verwijder het actiekoolfilter ②.
- Druk aan beide kanten de klemmen in ③.
- Verwijder het deksel ④.

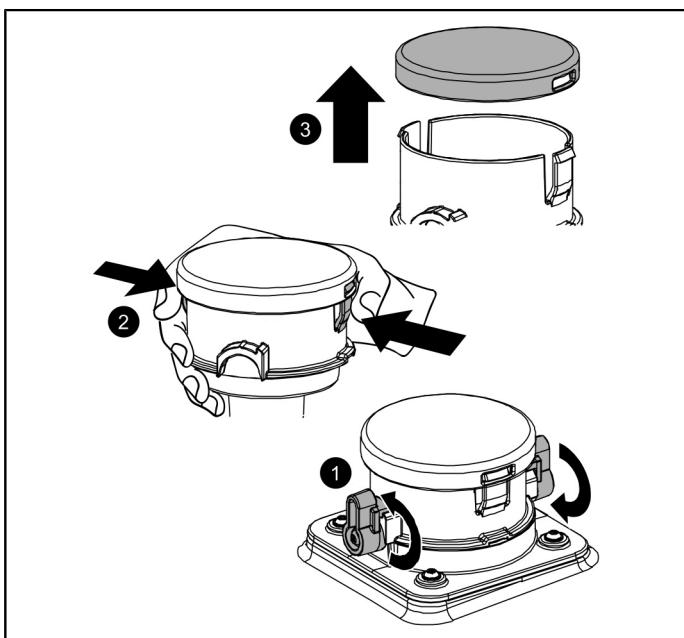


Afb. 2: a

- Verwijder het oude actiekoolfilter en plaats een nieuwe ①.
- Plaats het deksel terug ②.

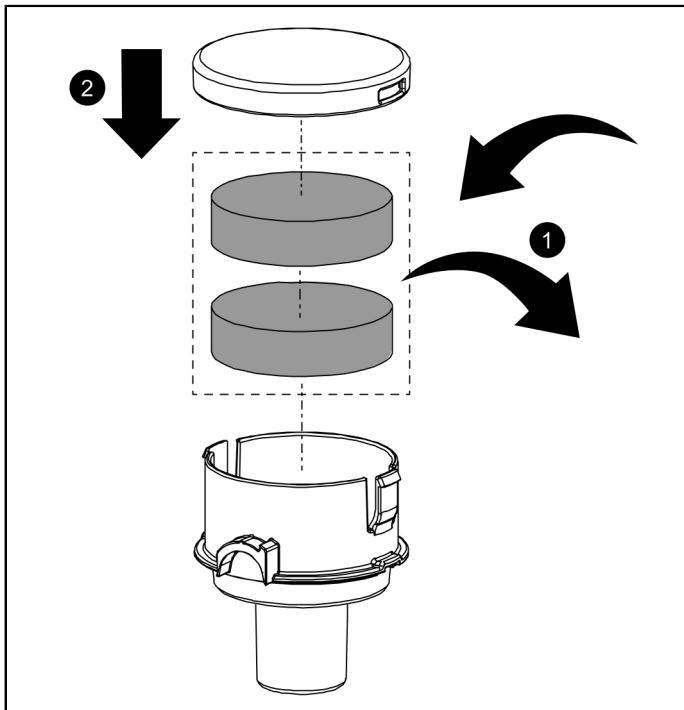

Afb. 3: b

- Draai de behuizing van de kogel linksom ① en verwijder haar ②.
- Reinig de ventielafdichting en de kogel en verwijder vuil ③.

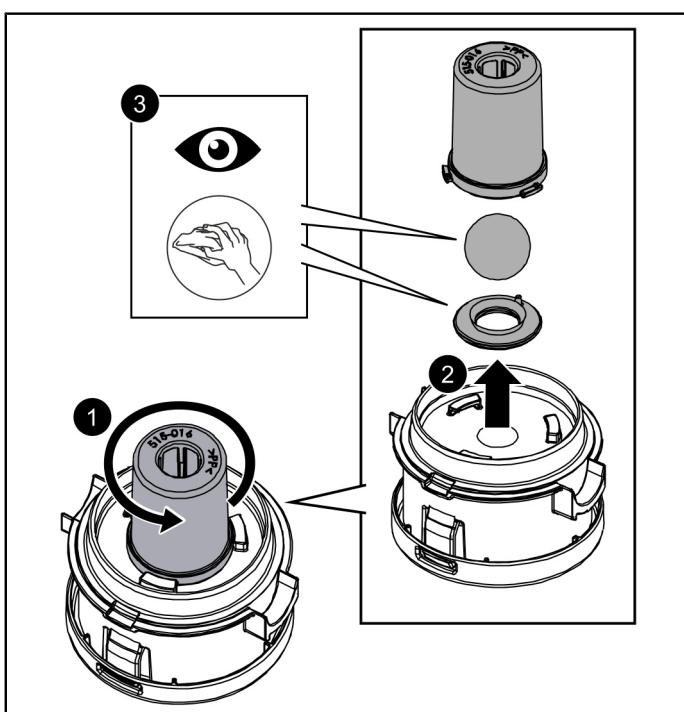


Afb. 4: c

- Monteer de ventielafdichting en de kogel weer ④.
- ① Controleer of de afdichting goed is geplaatst.
- Draai de behuizing van de kogel rechtsom ⑤.




016-334

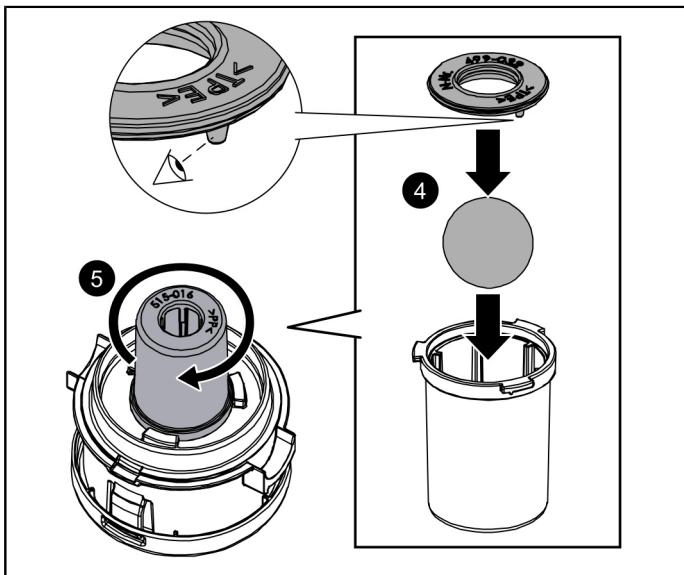

Afb. 5: d

- Plaats de afdichting ① .
- ① Controleer of de afdichting goed is geplaatst.
- Zet de vergrendelingshendel weer vast ② .

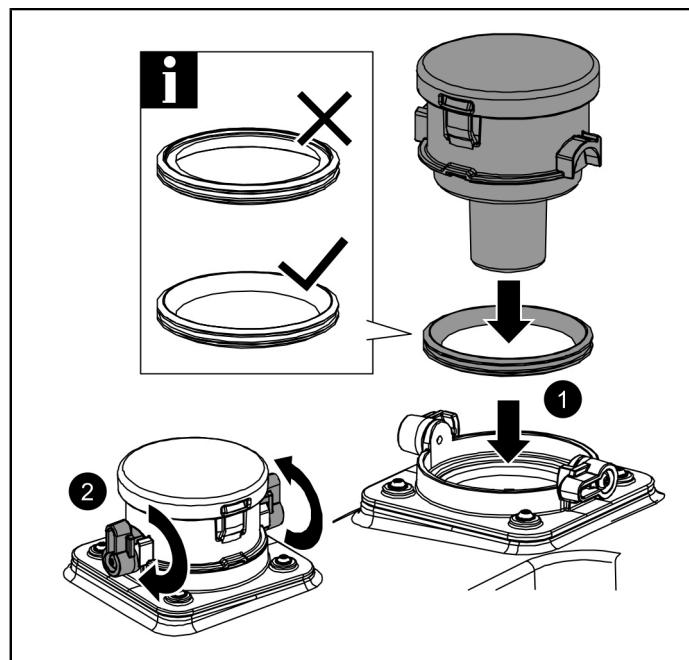

Afb. 6: e

- ① Het actiefkoolfilter moet worden vervangen als het volledig nat is en/of er geurtjes ontstaan, en minstens elk jaar.




016-334

**KESSEL****PL: Filtr z węglem aktywnym DN 70 (nr art. 22202)**

Nadaje się do Ecolift L nr art. 22000, 22001, 22002, 22003, 22004, 22005, 22006, 22007

**Montaż**


- Wykręcić cztery śruby na zaślepce. Wyjąć króciec odpowietrzający DN 70 ①.
- Zamontuj i włóż filtr z węglem aktywnym. Dokręć dźwignię blokującą (2x) ②.
- ①** Zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie uszczelki między osprzętem a korpusem (patrz rys. 6: e).
- Zamocować filtr z węglem aktywnym DN 70 z powrotem za pomocą czterech śrub ③.

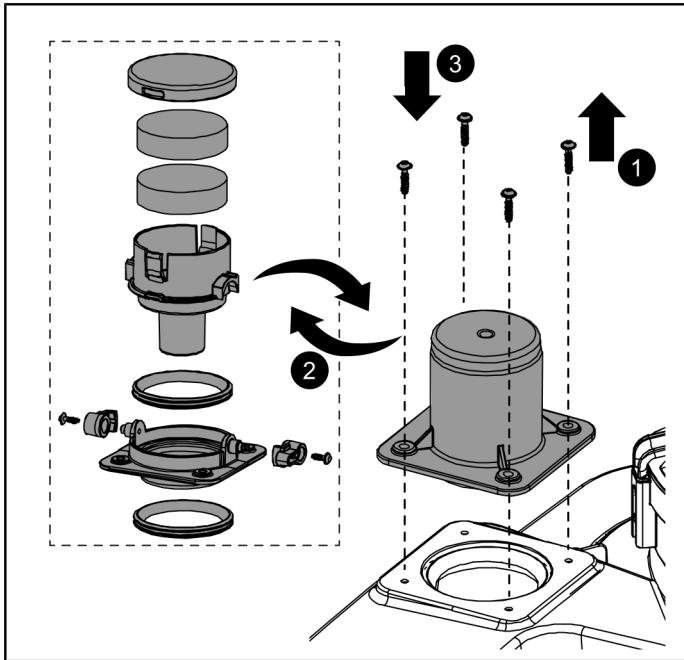

Rys. 1: Montaż


**Konserwacja**

- Zluzować dźwignię zamkającą ①.
- Wyjąć obudowę filtra z węglem aktywnym ②.
- Nacisnąć zatraski po obu stronach ③.
- Zdjąć pokrywę ④.

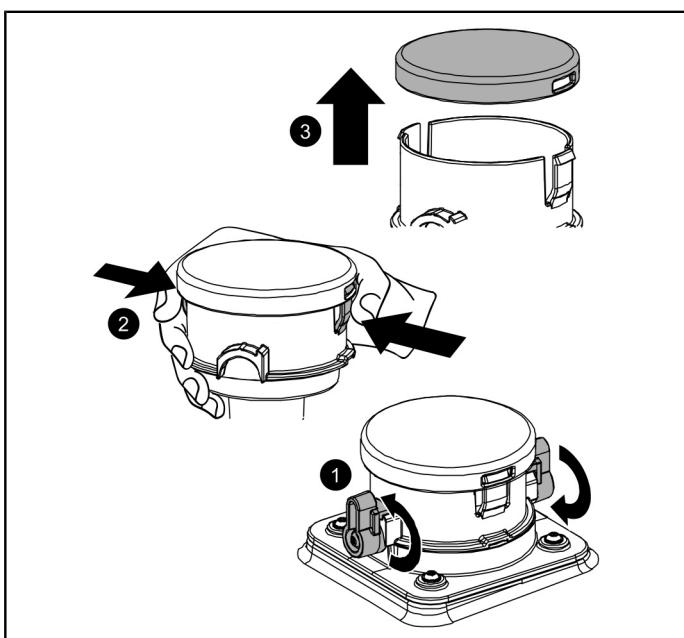


Rys. 2: a

- Usunąć stary filtr z węglem aktywnym i włożyć nowy ①.
- Nałożyć pokrywę ②.

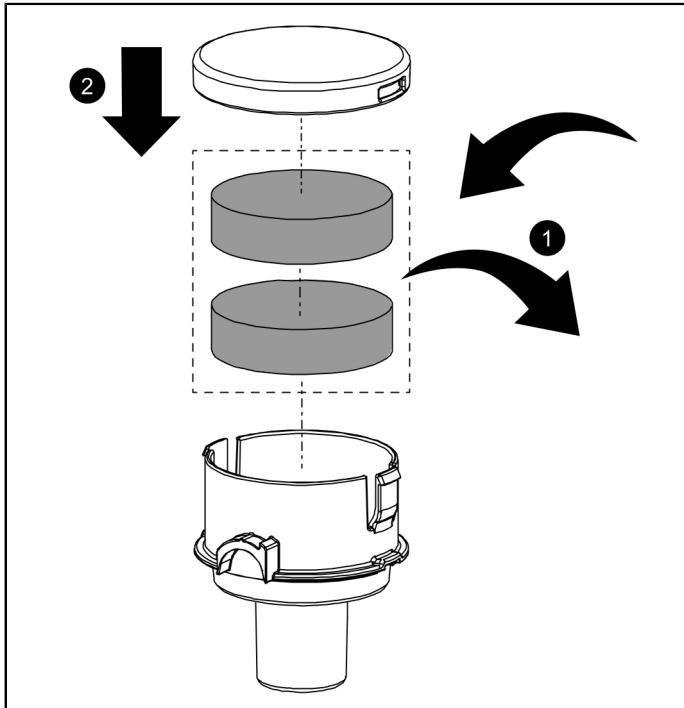

Rys. 3: b

- Obrócić obudowę uchwytu kuli w lewo ① i wyciągnąć ją ②.
- Oczyścić uszczelkę zaworu odpowietrzającego i kulę oraz usunąć z nich zanieczyszczenia ③.

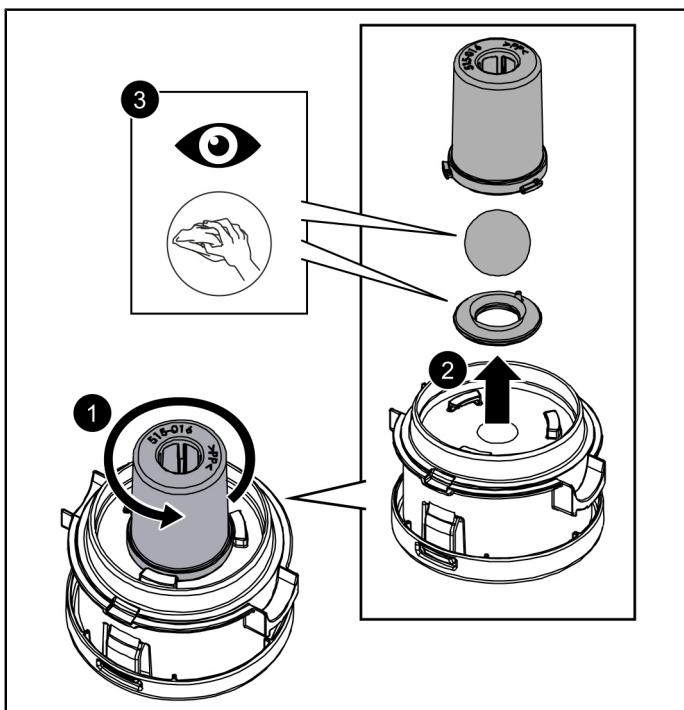


Rys. 4: c

- Zmontować z powrotem uszczelkę zaworu odpowietrzającego ④.
- ①** Zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie uszczelki.
- Przekrącić obudowę uchwytu kuli w prawo ⑤.




016-334

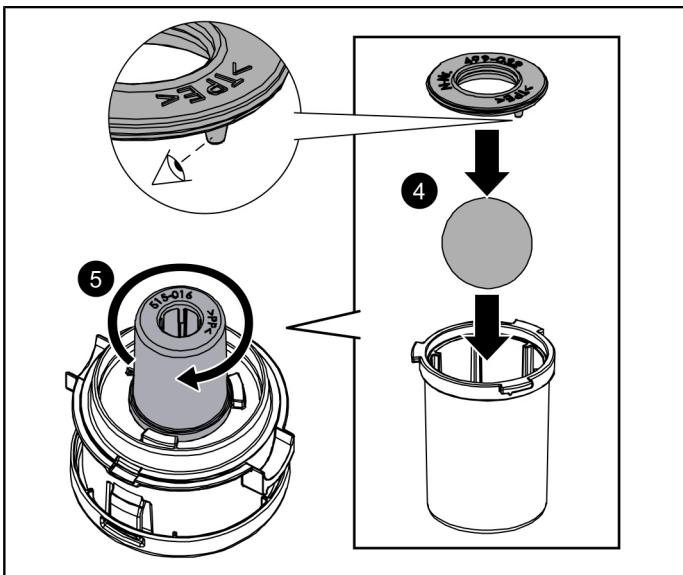

Rys. 5: d

- Włożyć uszczelkę ①.
- ⓘ Zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie uszczelki.
- Zaciągnąć dźwignię zamykającą ②.

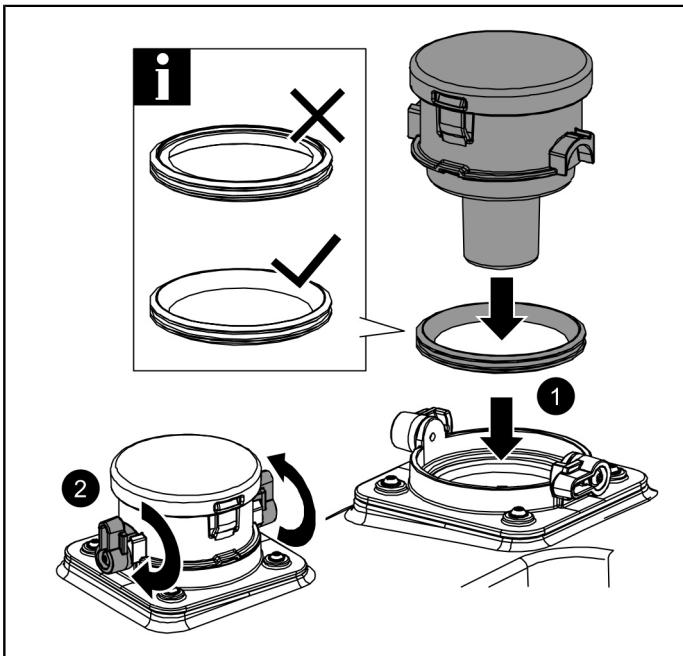

Rys. 6: e

- ⓘ Filtr z węglem aktywnym wymienia się, gdy jest on przesiąknięty i/  
lub pojawiają się nieprzyjemne zapachy, a także przynajmniej raz w  
roku.