

UZSTĀDĪŠANAS, EKSPLUATĀCIJAS UN APKOPES INSTRUKCIJAS

KESSEL nogulšņu separatori EasySink free NS 1 un NS 2 brīvai uzstādīšanai telpās, kas aizsargātas pret salu



Rīkojums Nr. 97201/000, 97202/000

Produktu priekšrocības

- Aizstāj smilšu un nerūsējošā tērauda dūņu uztvērējus nosēdumus saturoša mazgāšanas ūdens novadīšanai
- Izgatavoti no pārstrādājama polietilēna PE-HD
- Ar vienu vai diviem nerūsējošā tērauda dūņu uztvērējiem
- Var izmantot ar ģipsi, mizām/zvīņām, sintētiskiem sveķiem, stiklu

Uzstādīšana Darbība Instrukciju

par sistēmu ir veicis jūsu speciālistu uzņēmums:

Vārds, uzvārds/paraksts

Datums

Pilsēta

Speciālistu uzņēmuma zīmogs



Statusa izmaiņas: 01/2018
Detāļas numurs: 168-00LV
Ar tehniskām izmaiņām

Saturs

1. Vispārīgi	1.1. Lietošana	11. lpp.
	1.2. Izmēru noteikšana	11. lpp.
	1.3. Sistēmas apraksts.....	11. lpp.
	1.4. Utilizēšana.....	11. lpp.
<hr/>		
2. Uzstādīšana	2.1. Dimensiju rasējums.....	12. lpp.
	2.2. Uzstādīšanas ieteikumi.....	13. lpp.
<hr/>		

1.1. Lietošana

Jāizmanto speciāls aprīkojums, lai novērstu kaitīgu vielu iekļūšanu drenāžas sistēmā, kas izraisa elementu drenāžā izmantoto materiālu koroziju vai darbības traucējumus. Smilšu un nerūsējošā tērauda dūņu uztvērējus izmanto, ja notekūdeņus, kas satur nogulsnes, novada drenāžas sistēmā.

Diezgan neparasta DIN 1986 3. daļas "Aizliegts izmantot, uzstādot vielas" noteikumu piemērošana attiecas uz ģipša izmantošanu slimnīcu zobārstniecības, ķirurģijas un ortopēdijas zonās, mālu skolu mājturības stundās utt.

1.2. Izmēru noteikšana

Nogulšņu separatora izmēri jānosaka atbilstoši izvadāmā mazgāšanas ūdens tilpumam un veidam (piemēram, ģipsis, mizas/zvīņas, sintētiskie sveķi, stikls). Jāņem vērā šādi kritēriji

- Mazgāšanas ūdens drenāža
- Smago materiālu blīvums
- Smago materiālu daudzums, kas jāizlādē

Empīriskās vērtības attiecīgi ļauj mazgāšanas ūdens plūsmas pielāgot nominālajiem izmēriem šādi:

- 0,5 l/s plūsma = NS 1
- 1,0 l/s plūsma = NS 2

1.3. Sistēmas apraksts

KESSEL nogulšņu separatori EasySink free NS 1 un 2 ir izgatavoti no PE-HD un tādējādi ir pilnībā aizsargāti pret koroziju. Tie izceļas ar savu kompakto dizainu, un tos var

uzstādīt tieši tur, kur rodas nogulsnes. Sistēmas tiek piegādātas pilnībā samontētas un nekavējoties gatavas tūlītējai lietošanai. Savākšanas tvertnes var viegli izņemt no separatora, lai atbrīvotos no satura un iztīrītu.

KESSEL nogulšņu separatoru EasySink free ieeja un izeja ir paredzēta SML cauruļu savienošanai saskaņā ar DIN 19522

1.4. Utilizācija

Pirmā utilizācija jāveic 2-3 nedēļu laikā pēc sākotnējās lietošanas.


Utilizācijas intervāli: utilizācija jāveic, kad savākšanas tvertnes ir vismaz līdz pusei pilnas.

Lūdzu, regulāri pārbaudiet šo savākšanas tvertņu uzpildes līmeni, lai garantētu perfektu atdalīšanas efektivitāti.

Sistēmas un savākšanas tvertnes pēc katra utilizācijas procesa ir jāpiepilda ar ūdeni līdz pārplūdei.

Uzstādīšana

2.1. Rasējums mērogā

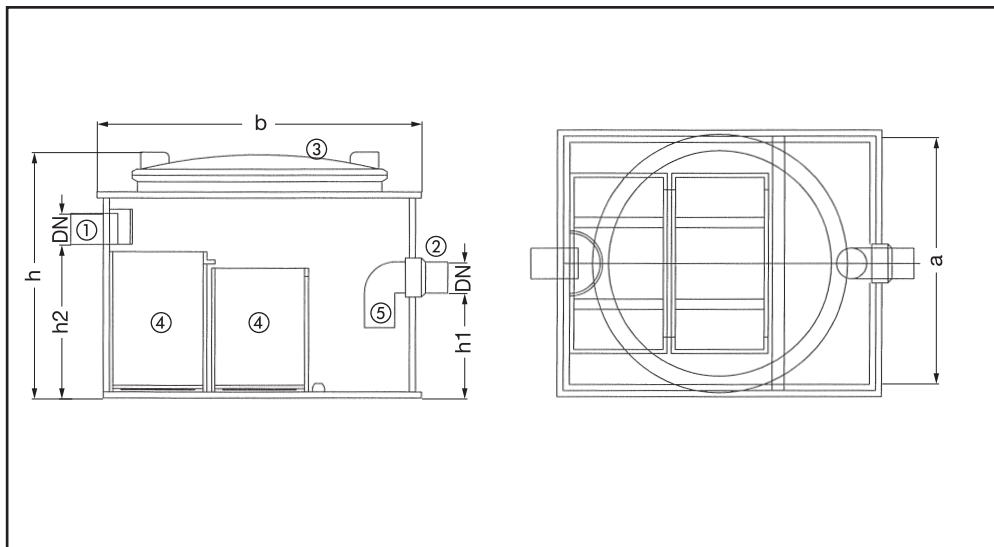

Nominālais izmērs	NS1	NS2
DN	50	70
a	400	650
b	570	800
h	470	596
h1	195	255
h2	295	373
Tilpums Nerūsējošā tērauda dūņu uztvērējs (litros)	13 l	51 l

(visi izmēri milimetros)

Attēlā parādīts NS 2

a Ievade


b Izvade

c Pārsega vāks

d Nerūsējošā tērauda dūņu uztvērējs

e Smaku slazds


2.2. Uzstādīšanas ieteikumi

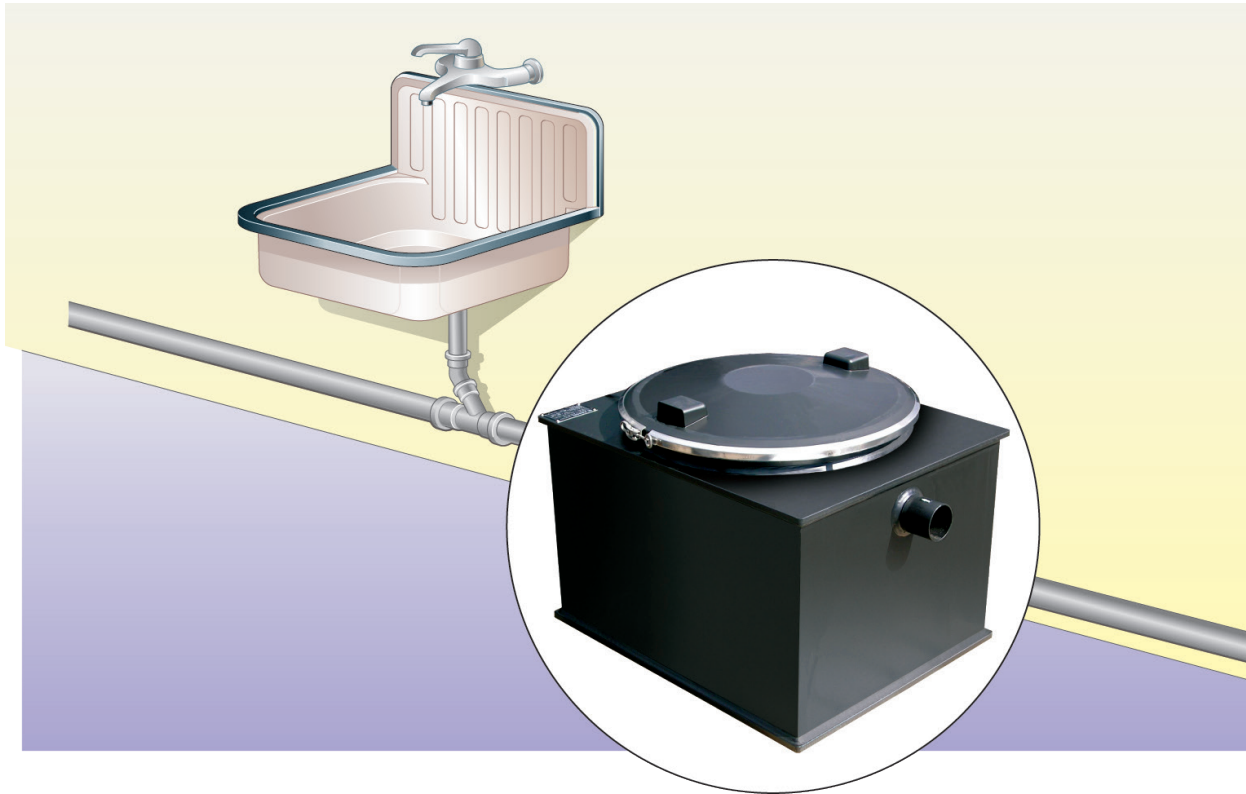

Uzstādīšana

KESSEL nogulšņu separatori Easy Sink free LW 400 NS 1 un NS 2
brīvai uzstādīšanai telpās, kas aizsargātas pret salu

Attēls

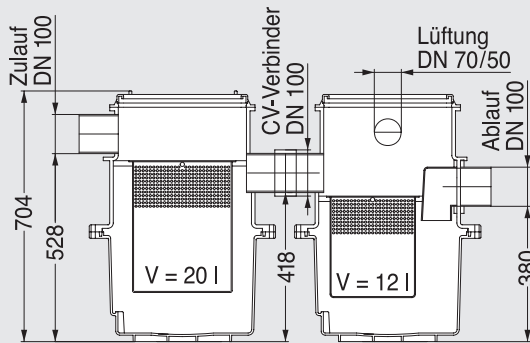


Art. Nr. 97202/400

Uzstādīšanas vieta	Nominālais izmērs	Svars apm. kg	Preces Nr.	Piegādes apjoms
brīvai uzstādīšanai pret salu aizsargātās telpās	NS 1 NS 2	20 kg 40 kg	97201/400 97202/400	Tvertne ar pārsegu un noņemamu nerūsējošā tērauda kausu NS 1: 1 nerūsējošā tērauda kausis (12 l) NS 2: 2 nerūsējošā tērauda kausi (12 l + 20 l)

Uzstādīšana

KESSEL nogulšņu separatori EasySink free LW 400 NS 1 un 2 uzstādīšanai zemē

Attēls

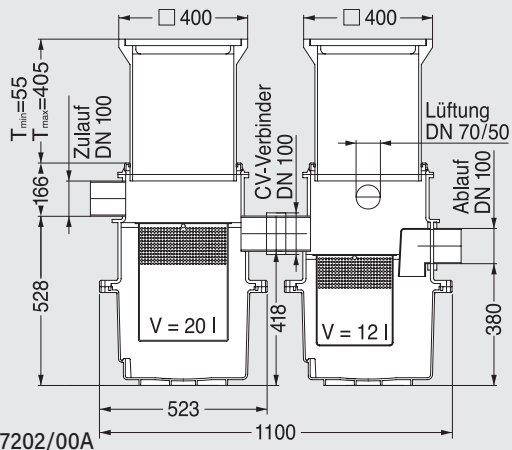

Preces Nr. 97202/00A

Uzstādīšanas vieta	Nominālais izmērs	Svars apm. kg	Preces Nr. A klase	Preces Nr. B klase	Preces Nr. D klase	Piegādes apjoms
uzstādīšanai zemē	NS 1 NS 2	25 kg 45 kg	97201/00A 97202/00A	97201/00B 97202/00B	97201/00D 97202/00D	Tvertne ar pārsegu un teleskopisko augšējā pārsega daļu NS 1: 1 nerūsējošā tērauda kauss (12 l) NS 2: 2 nerūsējošā tērauda kausi (12 l + 20l)

Separatora parametri

Sistēmas pase

Materiāla Nr./pasūtījuma Nr./ražošanas datums

Pārskatīšanas stundas / materiāls / svars

Standarts/apstiprinājums

Izmēri

Tilpums

Smērvielu uzglabāšana/biezums

Slodzes nesošais vāciņš/slodzes klase

Ugunsdrošība

Visa sistēma tika pakļauta trūkstošo daļu un ūdens necaurlaidības kontrolei, pirms tā tika izvesta no mūsu rūpnīcas.